


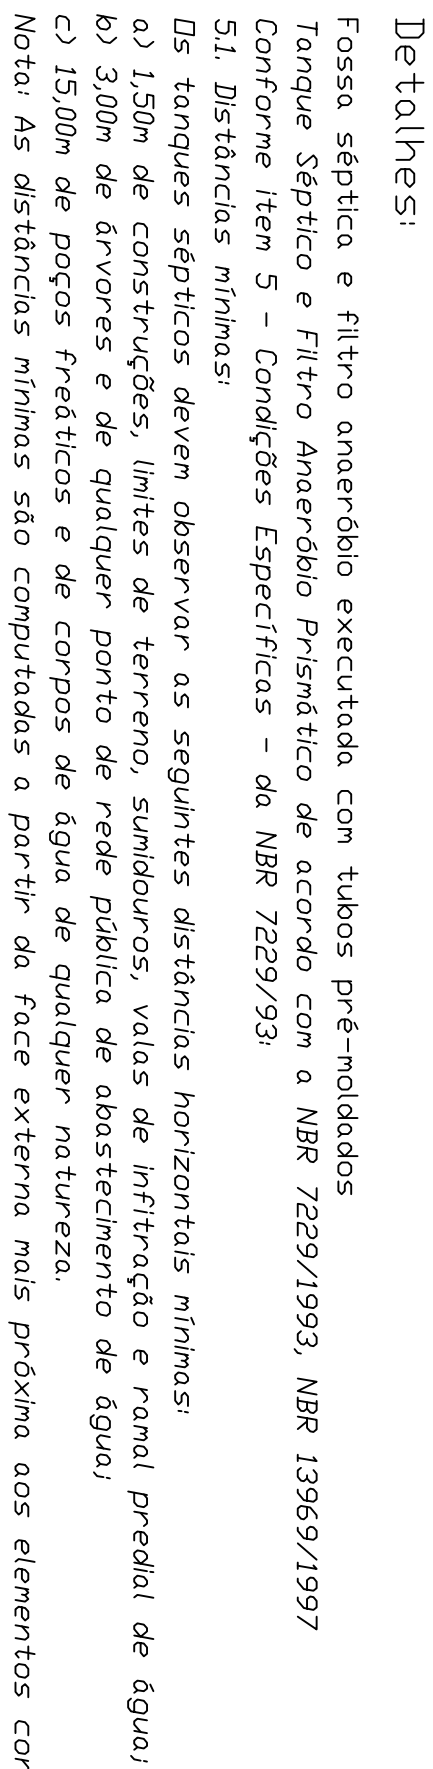

EDIFICIO PÚBLICO	EDIFICIO PÚBLICO
N = 60 personas (cantidad total) C = 50 litros/día T = 1,00 (volumen (1.500 litros)) K = 65 (c. intervalo de limpieza = 1 año) L_F = 0,20 $V = N \times C \times T + K \times L_F$ V = 60 (50 x 1,00 + 65 x 0,20) V = 3780 litros = 3,780 m³ VALORES AÑADIDOS E CALCULADOS: V = 3,1416 x x x x x r = 0,68 m 3,780 = 3,1416 x 0,80 x 0,80 x h h = 1,88 m h adosado = 2,00 m diámetro = 1,60 m	N = 60 contribuyentes C = 50 litros/día T = 1,00 V = 1,60 N C T V = 1,60 x 60 x 50 x 1,00 V = 4800 litros = 4,80 m³ VALORES AÑADIDOS E CALCULADOS: Profundidad 541 = 1,20 m (por norma) V = 3,1416 x r x r x L 4,80 = 3,1416 x r x r x 1,20 r = 0,88 m (diámetro) r = 0,88 m V adosado = 3,1416 x 1,20 x 1,20 x 1,20 V adosado = 5,43 m³

CÂMARA MUNICIPAL DE ASCURRA	
Endereço	
RUA DOM BOSCO, S/N	
ASCURRA/SC	
Projeto	REGULARIZAÇÃO
CÂMARA DOS VEREADORES DE ASCURRA	
DETALHAMENTO FOSSA E FILTRO	
Escala	Área do Projeto
INDICADA	386,33 m ²
Projeto e Desenho	CAU. AS0607-9
DANIEL LUIZ STEDILE	